

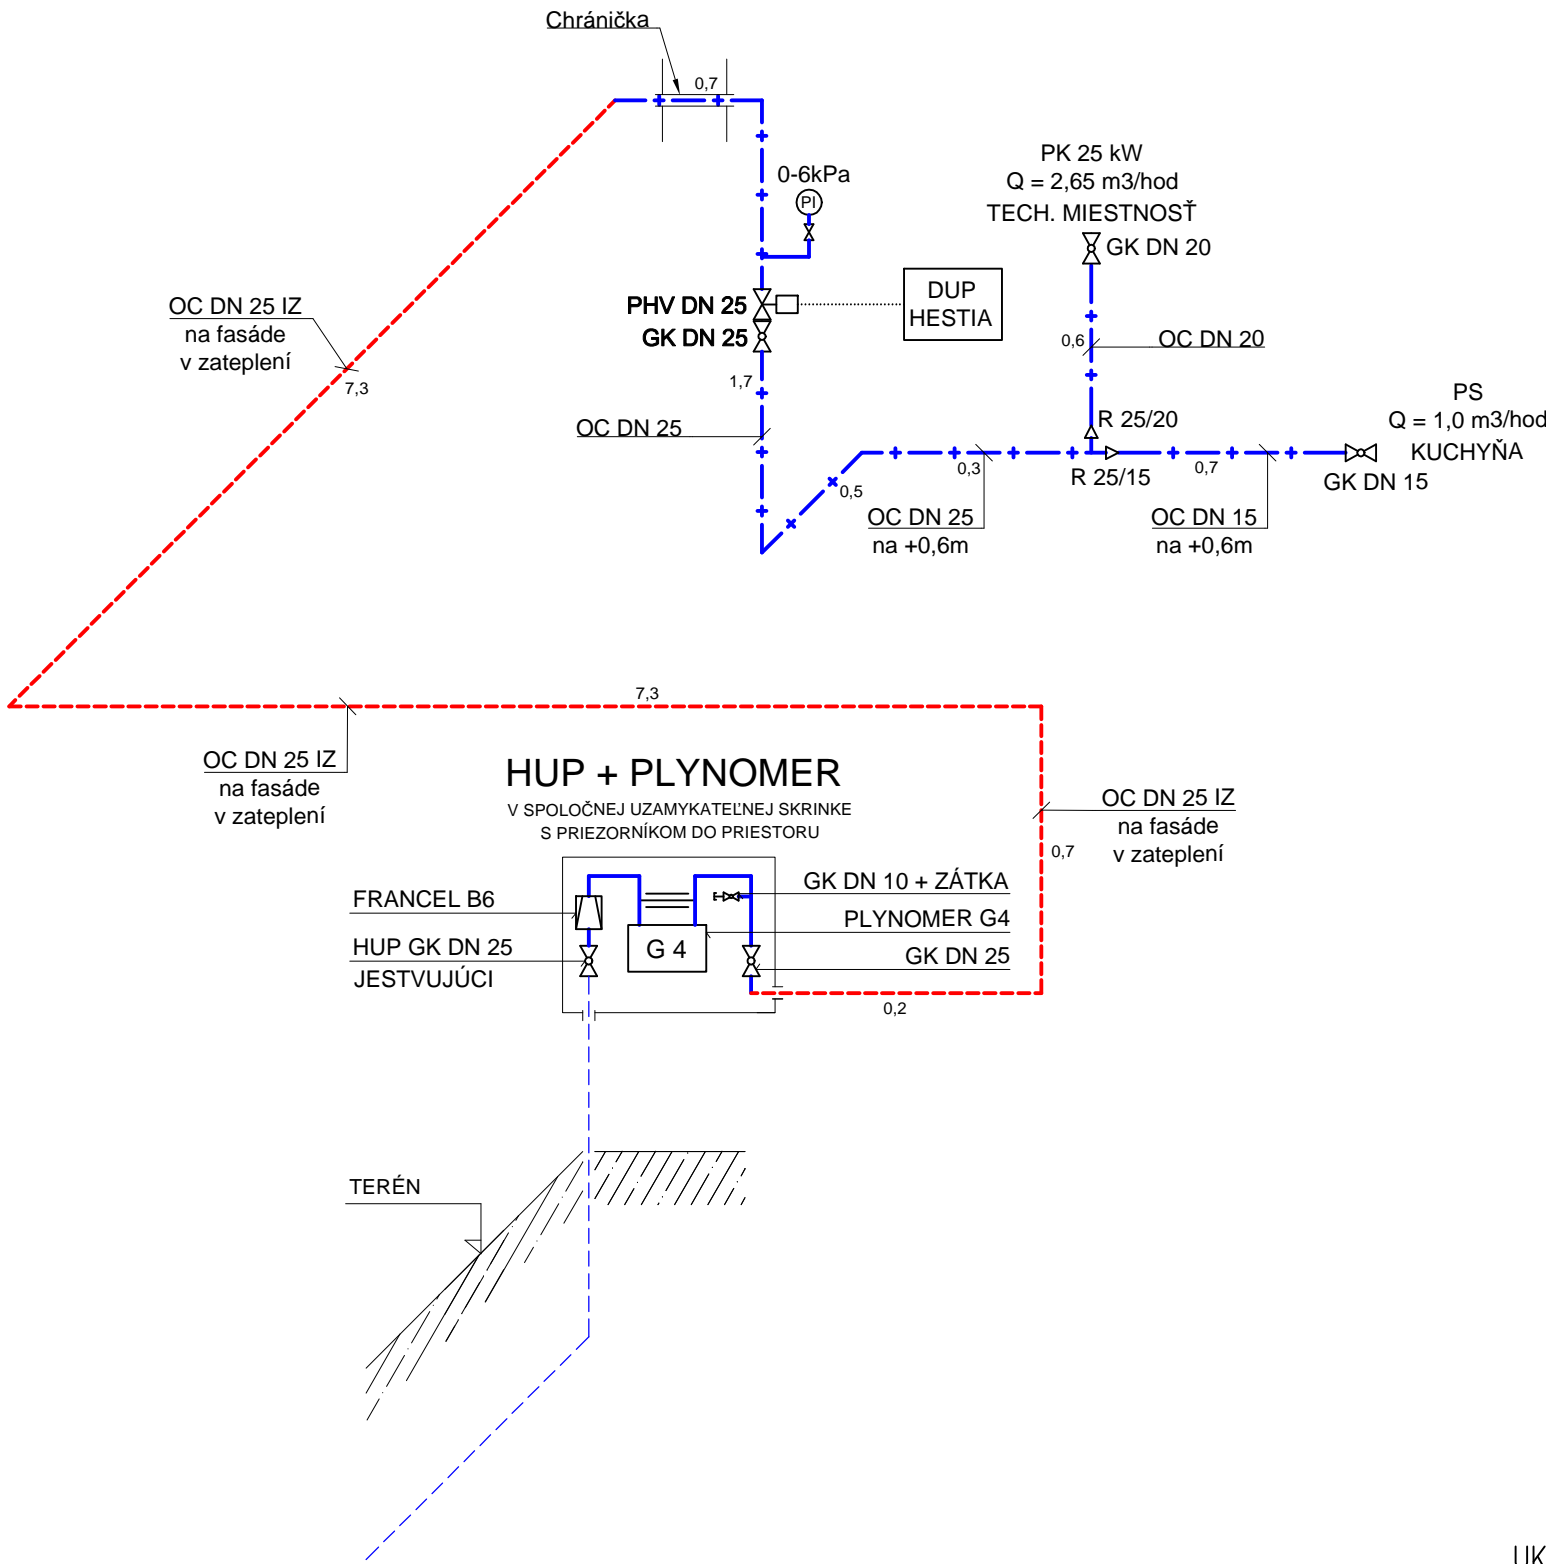


PÔDORYS 1.PP


IZOMETRIA

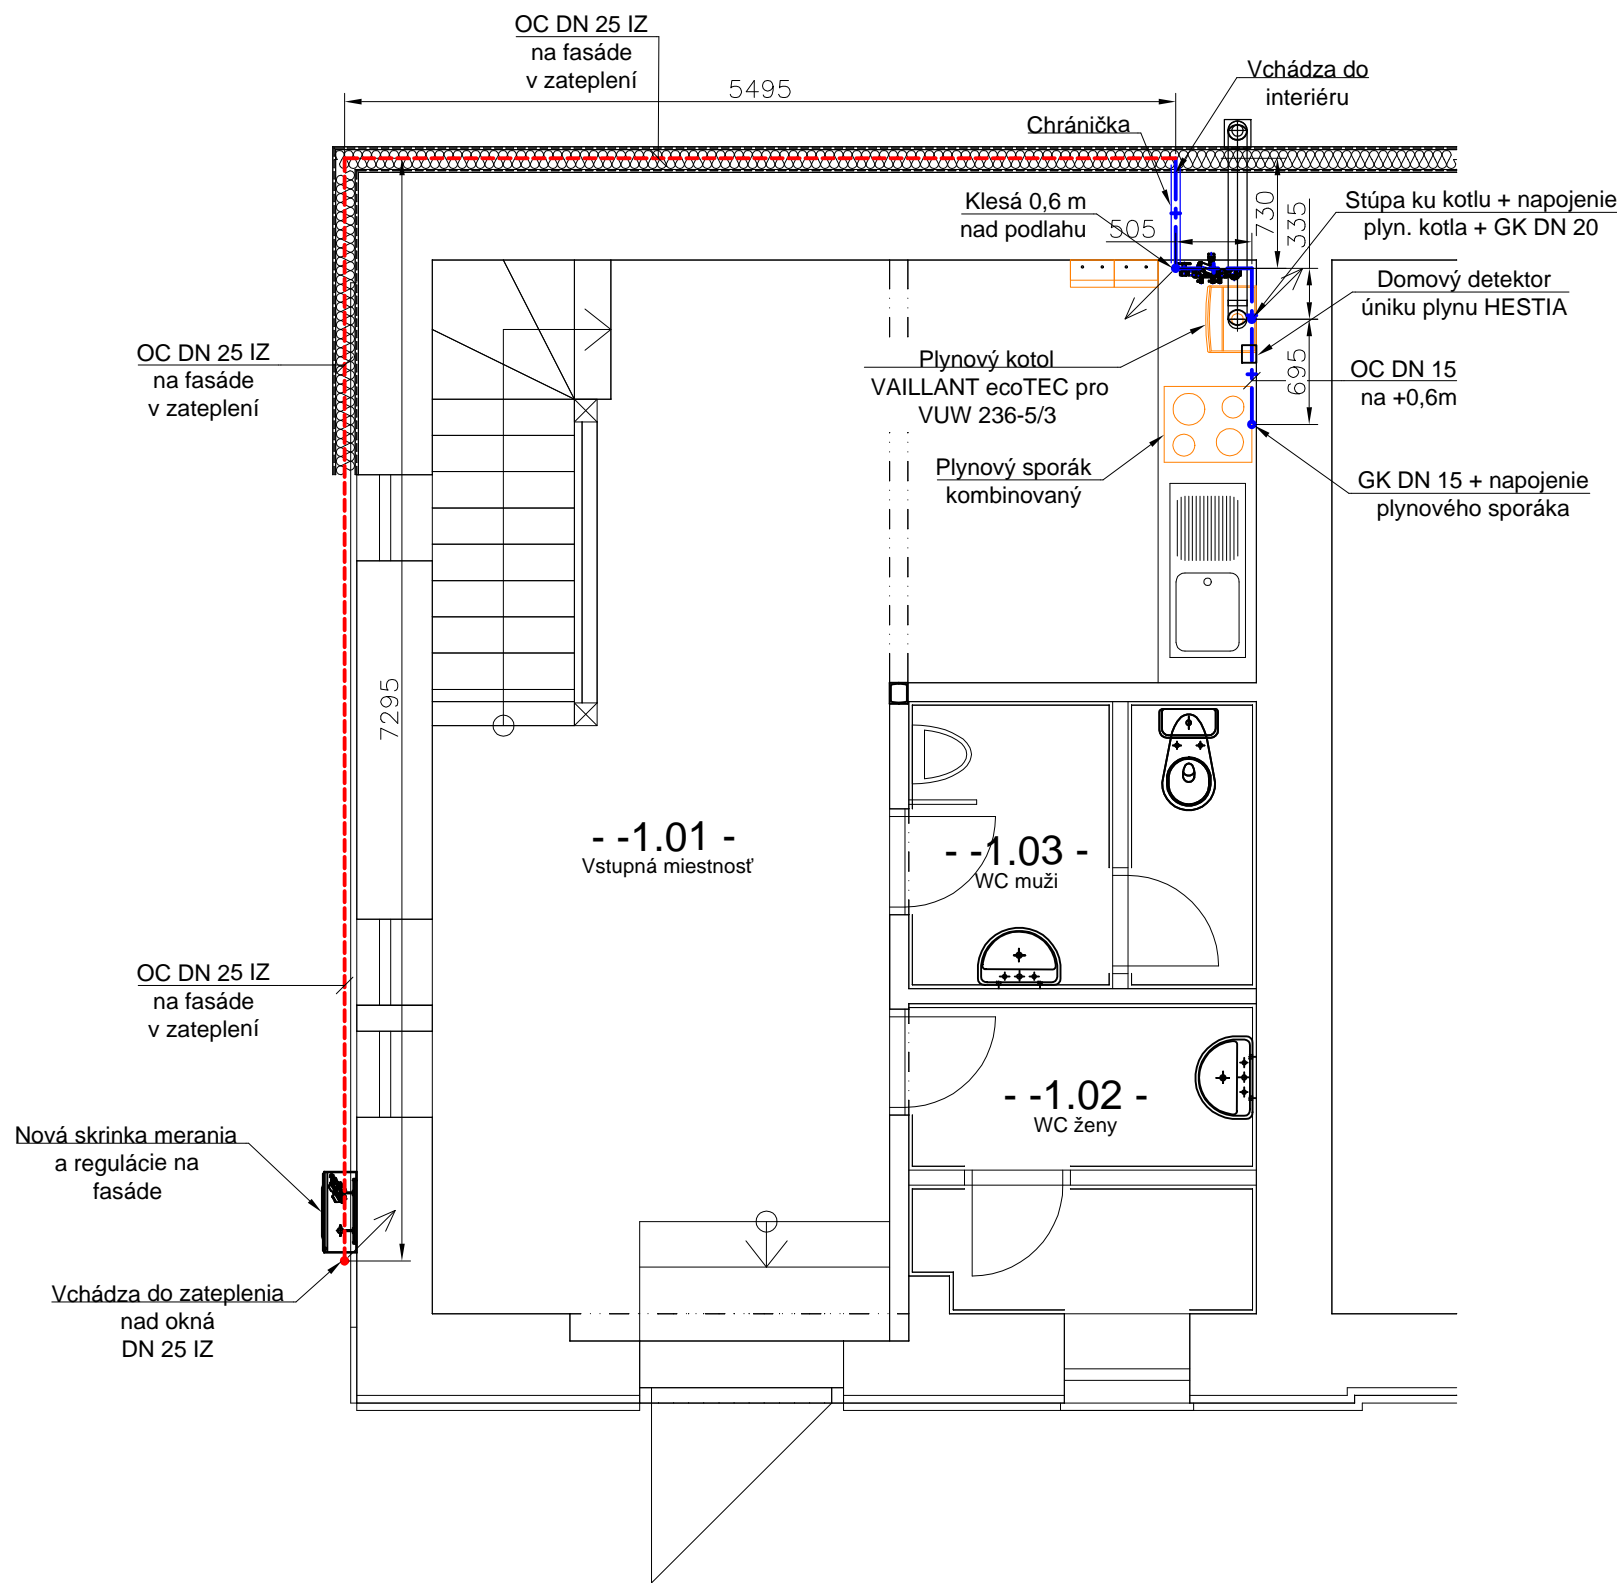

UKOTVENIE POTRUBIA NA STENE



UKOTVENIE POTRUBIA V ZATEPLENÍ




UPOZORNENIE

PRI PREVÁDZANÍ PRÁC NA PREDMETNOM OBJEKTE JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ VYHLÁŠKU MPSVoR SR č.147/2013 ZB. O ZAISTENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH. PRESNÉ PRIESTOROVÉ A VÝŠKOVÉ UMIESTNENIE POTRUBIA JE POTREBNÉ DOMERAŤ NA MIESTE A PRISPŮSOBIŤ VYHOTOVENIU STAVBY. POTRUBIE PRI PRECHODE CEZ STENU ULOŽIŤ DO CHRÁNIČKY! POTRUBIE VEDENÉ NA STENE UPEVNÍŤ NA KONZOLY ALEBO ZÁVESY.

V ZATEPLENÍ BUDÚ POUŽITÉ RÚRY OCELOVÉ OPATRENÉ BRALENOVOU IZOLÁCIOU. PRI ULOŽENÍ PLYNOVODU POD OMIETKOU A V ZATEPLENÍ MUSIA BYŤ DODRŽANÉ VŠETKY POŽIADAVKY UVEDENÉ V STN EN 1775 A TPP 704 01.

SKRIŇA MERANIA BUDE OSADENÁ NA FASÁDE OBJEKTU TAK, ABY BOLA VOLNE PRÍSTUPNÁ. PŮVODNÁ SKRIŇA MERANIA A REGULÁCIE A CELÝ JESTVUJÍCÍ ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU V OBJEKTE BUDE ZDEMONTOVANÝ. NOVÁ SKRIŇA MERANIA A REGULÁCIE BUDE NAPOJENÁ NA JESTVUJÍCÍ PLYNOVÝ PŘÍPOJKU. PLYNOVÁ PŘÍPOJKA JE JESTVUJÍCÍ A NEZASAHUJE SA DO NEJ.

LEGENDA



JESTVUJÍCÍ PLYNOVÁ PŘÍPOJKA OBJEKTU – OSTÁVA BEZ ZÁSAHU

NAVRHOVANÝ VNÚTORNÝ NTL DOMOVÝ PLYNOVOD OC DN 15/20/25

PLYNOVÝ KONDENZ. KOTOL VAILLANT ecoTEC pro VUW 236–5/3, výkon 23 kW, 2,5 m3/h

PLYNOVÝ SPORÁK MORA PS 142 M1, 10,5 kW, 1,0 m3/h

HLAVNÝ UZÁVER PLYNU

GULOVÝ KOHÚT

REDUKCIA

OCELOVÉ POTRUBIE

OCELOVÉ POTRUBIE S BRALENOVOU IZOLÁCIOU

DETEKTOR ÚNIKU PLYNU LEXMED HESTIA (NEPOVINNÁ VÝBAVA)

PLYNOVÝ HAVARIJNÝ VENTIL LEXMED (NEPOVINNÁ VÝBAVA)

Ing. Juraj MARTINISKO autorizovaný stavebný inžinier		V. Fabríky 15/21, 033 01 L. HRÁDOK tel.: 0907 805 372 e-mail: j.martinisko@centrum.sk	
PROJEKTOVANIE: PLYNOVÉ ZARIADENIA / VYKUROVANIE / TEPELNÉ ZDROJE / VÝROBNÉ ZARIADENIA / ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE			
Zodp. projektant:	Ing. J. Martinisko		
Kreslil:	Ing. J. Martinisko		
HIP:	Ing. P. Trizna		
Investor:	obec Jamník		
Miesto stavby:	Jamník, parcelné číslo 465/1	Profesia:	Plynoinštalácia
Názov stavby:	STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNEHO DOMU - JAMNÍK	Formát:	A2 x 1
Stavebný objekt:	SO 01 - STAV. ÚPRAVY KULTÚRNEHO DOMU	Stupeň:	PSP
Časť:	Plynoinštalácia	Dátum:	05 / 2016
Názov výkresu:	Domový plynovod	Mierka:	1 : 50
			Výkres č.: PL 01